
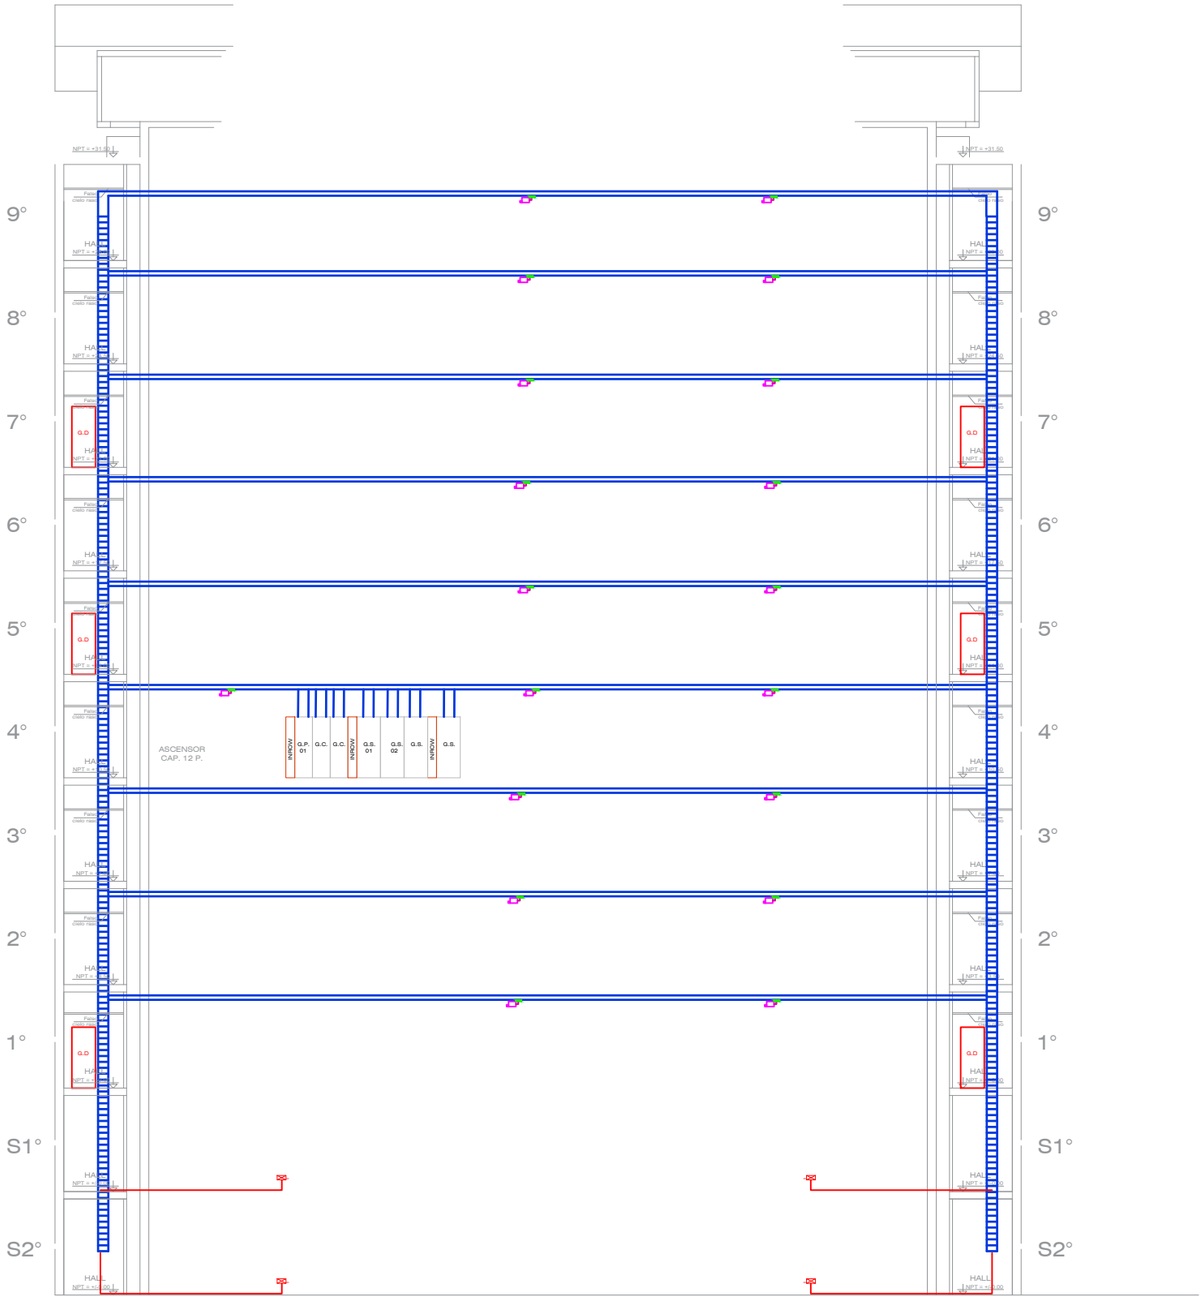


LEYENDA DE SISTEMAS ESPECIALES			
Símbolo	Descripción	Altura de Montaje	Caja
	Salida para red de datos con 1 toma RJ45 Salida para red de datos con 2 tomas RJ45 Salida para red de datos con 1 toma RJ45 Salida para red de datos con 2 tomas RJ45	0.40 m SNPT 0.40 m SNPT Techo Piso	C. Rect. F°G°
	Salida para red inalámbrica de datos con 1 toma RJ45	Techo	C. Rect. F°G°
	Salida para cable de Video Hdmi.	0.40 m SNPT Techo	**C. Rect. F°G°**
	Canaleta de F.G. antiestatica 20x10 cm.		C. Rect. F°G°
G.D	Gabinete metálico (Rack) cerrado con puerta de vidrio templado y chapa para piso (Red de Datos)		Gabinete Propio
G.S	Gabinete metálico (Rack) cerrado con puerta de vidrio templado y chapa para piso (Servidores)		Gabinete Propio
	Salida para cámara, con tapa ciega rectangular	Techo/pared	C. Rec. F°G°
	Salida para teléfono y red de datos, con 2 tomas RJ45	0.40 m SNPT 0.10 m SNPT	C. Rect. F°G°
15 20 30 40 50	Caja de paso de F°G° con tapa ciega: 15: 150 x 150 x 100 mm 20: 200 x 200 x 100 mm 30: 300 x 300 x 100 mm 40: 400 x 400 x 100 mm 50: 500 x 500 x 150 mm	0.40 m SNPT	Caja Cuadrada F°G°
	Tubo PVC de 20 mm (3/4") TP	Piso o pared	-
	Tubo PVC de 40 mm (1 1/2") TP	Piso o pared	
	Tubo Conduit de 26 mm (1")	Falso techo	
	Tubo PVC-TP Ø20 mm para cable VGA	Techo o pared	

DETALLE CANALIZACION EN DUCTOS



UNIVERSIDAD NACIONAL
SAN ANTONIO ABAD
DEL CUSCO

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SOPORTE PARA EL PROCESO DE ENSEÑANZA, INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN DE LA UNSAAC – PABELLÓN ADMINISTRATIVO

CIUDAD UNIVERSITARIA DE PERAYOC
DISTRITO: CUSCO
PROVINCIA: CUSCO
DEPARTAMENTO: CUSCO

ING. CARLOS R. CANO NUÑEZ

SETIEMBRE 2021

DIAGRAMA DE MONTANTES SISTEMA DE DATOS

IES-14

A1 / 1/100